

Protokol o zkoušce vzorku č. 2018/0167

Zadavatel: **EKOS Řevnice s.r.o.**
Na Bořích 1077
25230 Řevnice

Místo odběru: Zadní Třebáň, čp.7, Coop

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Členění: zdroj vody

Odběr provedl: Laboratoř VHS Machačová

Datum odběru: 12.02.2018 12:18

Datum příjmu: 12.02.2018 14:10

Ukončení: 16.02.2018

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	6,5	SOP 19		
pach		příjemný	SOP 1		0
chuť		příjemná	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	< 2,5	SOP 2		20
zákal	ZF(n)	1,8	SOP 3	± 5 %	5
pH		8,4	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spotř. kysl.	mg/l	1,22	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	< 0,050	SOP 10		0,2
amonné ionty	mg/l	0,057	SOP 12	± 5 %	0,5
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5
dusičnany	mg/l	5,5	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	57,90	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	0,130	SOP 16	± 10 %	0,3
mangan	mg/l	< 0,050	SOP 11		0,05
hliník	mg/l	< 0,050	SOP 28		0,2
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 22		40
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 22		200

Stanovené parametry odpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb.

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.


Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 16.02.2018

vedoucí laboratoře : Ing. Syslová

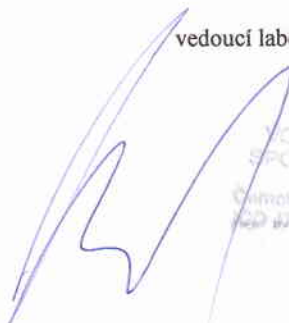

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoleská 1600, 258 18 Benešov
IČO 475 35 805 DIČ CZ47535805
-3P-